




KOMUNIKAT nr 17/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu z dnia 21 listopada 2024r w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Chotkowie zaopatrującego miejscowość: Chotków gm. Brzeźnica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, na podstawie Sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 19 listopada 2024r. w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w stałych punktach czerpalnym: Stacja Uzdatniania Wody w Chotkowie i w budynku Szkoły Podstawowej w Chotkowie ul. Kożuchowska 68 gm. Brzeźnica informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi **na obecność pojedynczych bakterii**.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

2 min.

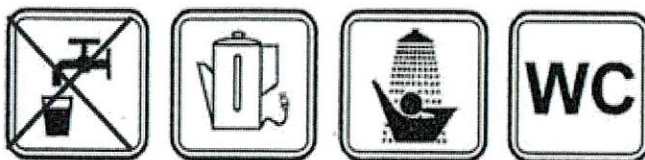

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii	tel. /68/ 325-46-71 w.0229 fax: /68/ 351-47-96 psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LMiP-1908/1909/2024 z dnia 21.11.2024	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/1

Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Żaganiu	
Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2024 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	LMiP.9051.12.70.2024
Informacje dotyczące pobierania próbek	Δ Data pobrania próbek: 19.11.2024
	Δ Numer protokołu pobrania: Zag-HK -149/24
	Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu - E. Górniak
Opis i identyfikacja obiektu badania	Δ Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Wodociąg publiczny w Chotkowie gm. Brzeźnica – wydajność wodociągu 203 m ³ /d
	Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	19.11.2024
Data wykonania badania	19.11.2024 – 21.11.2024

PSSE Żagan

WPLYNEŁO dn.....
L.dz..... Ref.....

2024-11-21

Wyniki badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹
			OL -1908	OL -1909	
Δ Miejsce pobrania próbki:			Zawór czerpalny - woda podawana do sieci SUW w Chotkowie gm. Brzeźnica	Zawór czerpalny – Szkoła Podstawowa ul. Kożuchowska 68 w Chotkowie gm. Brzeźnica	
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	4 (3-5)	8 (7-9)	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0	0

¹ dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników² Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Dla metod ilościowych: podana niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%. Wartość złożonej niepewności standardowej przyjęto jako wartość równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej. Niepewność dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania próbki i etapu poanalizycznego

Wyniki badań odnoszą się do otrzymanych próbek.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania próbek i transportu w przypadku próbek pobranych przez klienta.

Osoba/y autoryzujące sprawozdanie z badań:

MŁODSZY ASYSTENT
21.11.2024 rok
inż. Kamilla Kostrzewska

Zatwierdził

B. O. KIEROWNIAK SEKCJI
MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII
data podpisania: 21.11.2024
Anna Karłowicz
mikrobiolog

Otrzymują :

1. PSSE w Żaganiu (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.